

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



### КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ

Модель: VTr.742



ПС - 46559

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. Назначение и область применения

1.1. Кран применяется в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем питьевого и хозяйственного питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, , а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.

1.2. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.


### 2. Технические характеристики

| №  | Характеристика                                      | Ед.изм.    | Значение   |
|----|---|------------|--|
| 1  | Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015       |            | «А»  |
| 2  | Средний полный ресурс                               | циклы      | 8000   |
| 3  | Средняя наработка на отказ                          | циклы      | 8000   |
| 4  | Ремонтопригодность                                  |            | нет  |
| 5  | Номинальное давление PN                             | бар        | 25   |
| 6  | Диапазон диаметров условного прохода (Дн –ПП трубы) | дюймы (мм) | 1/2"(20) ; 3/4"(25);1"(32); 1 ¼"(40)                 |
| 7  | Максимальная температура рабочей среды              | °C         | 90   |
| 8  | Класс по эффективному диаметру                      |            | полнопроходной                                       |
| 9  | Способ соединения с полипропиленовой трубой         |            | полифузионная сварка                                 |
| 10 | Время нагрева ПП патрубка при сварке                | сек        | 1/2"- 6 ;3/4" -7<br>1" - 8 ;1 ¼" -12                 |
| 11 | Время сварки  | сек        | 1/2"- 4 ;3/4" -4<br>1" - 6;1 ¼"-6                    |
| 12 | Время остывания                                     | сек        | 1/2"- 120;3/4" -120<br>1" - 160 ;1 ¼" -240           |
| 13 | Температура сварки ПП патрубка                      | °C         | 260  |
| 14 | Предельный момент затяжки накидной гайки            | Нм         | 1/2"- 25;3/4" -30<br>1" - 40;1 ¼" -60                |
| 15 | Пропускная способность, Kv,                         | м3/час     | 1/2"- 15,4;<br>3/4" -28,2<br>1" - 46,0<br>1 ¼" -75,2 |


Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 3. График пропускной способности клапанов

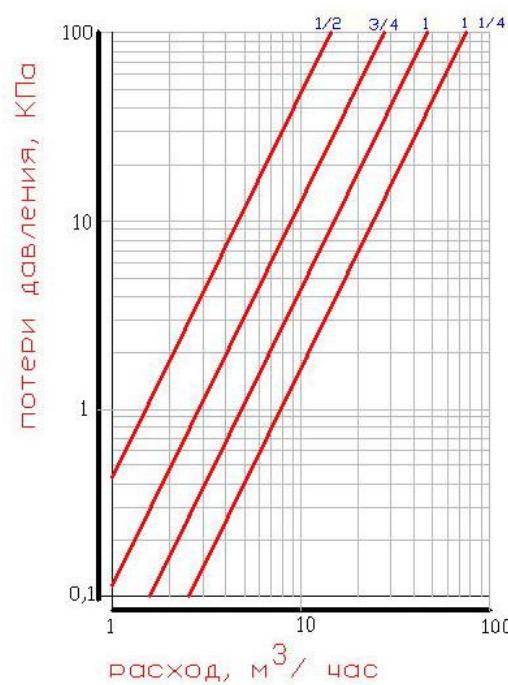

## 4. Конструкция

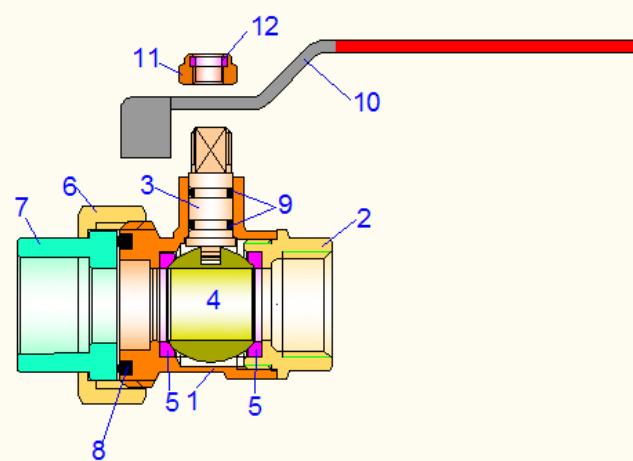


Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

| №  | Наименование              | Материал                     | Норматив, марка |
|----|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1  | Корпус                    | Латунь никелированная        | CW617N          |
| 2  | Муфтовый патрубок корпуса |                              |                 |
| 3  | Шток                      | Латунь                       | CW614N          |
| 4  | Затвор шаровой            | Латунь хромированная         | CW617N          |
| 5  | Кольца седельные          | Тефлон                       | PTFE            |
| 6  | Гайка накидная            | Латунь никелированная        | CW614N          |
| 7  | Муфта приварная           | Полипропилен со стеклофиброй | PPR-100 +GF     |
| 8  | Кольцо уплотнения муфты   | Эластомер                    | EPDM            |
| 9  | Сальниковые кольца        |                              |                 |
| 10 | Ручка фланцевая           | Сталь оцинкованная           | Ст.3            |
| 11 | Гайка крепления ручки     |                              |                 |
| 12 | Контрящая вставка         | полиэтилен                   | LDPE            |

## 5. Габаритные размеры

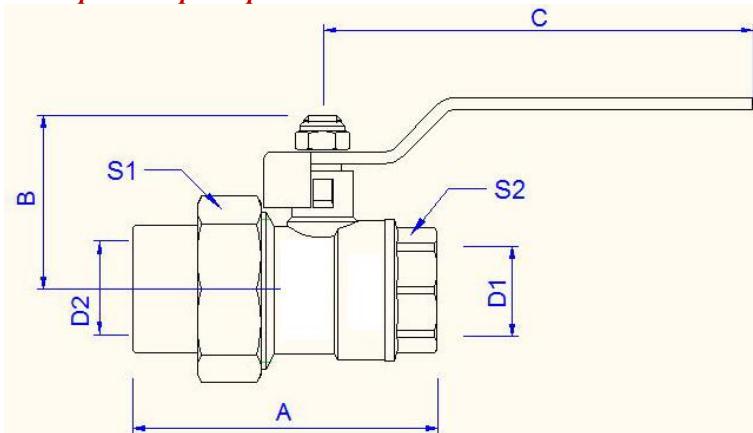

| Размер | A,мм | B,мм | C,мм | D1       | D2,мм | S1,мм | S2,мм | Вес, г |
|--------|------|------|------|----------|-------|-------|-------|--------|
| 1/2"   | 65   | 36   | 91   | G1/2"B   | 20    | 36,5  | 25    | 220    |
| 3/4"   | 73   | 42   | 91   | G3/4"B   | 25    | 45,5  | 30,5  | 388    |
| 1"     | 83   | 50   | 116  | G1"B     | 32    | 55,5  | 37    | 543    |
| 1 1/4" | 100  | 60   | 116  | G1 1/4"B | 40    | 64    | 42    | 738    |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 6. Указания по монтажу

6.1. Краны могут устанавливаться в любом монтажном положении.  
6.2. В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода.

Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр (СП 73.13330.2016 ).

6.3. Муфтовые соединения должны выполнять с использованием в качестве уплотнительных материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал).

6.4. Использование при монтаже крана рычажных ключей не допускается.

6.5. При сварке полипропиленового патрубка с трубой следует руководствоваться рекомендациями по сварке полипропиленовых труб.

6.7. Использование какого-либо герметизирующего материала в резьбовом соединении накидной гайки не допускается.

## 7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

7.1. Кран должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в технических характеристиках.

7.2. Не допускается эксплуатировать кран с ослабленной гайкой крепления рукоятки, так как это может привести к поломке шейки штока.

7.3. Кран должен располагаться вне зоны действия прямых солнечных лучей.

7.4. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри крана. При осушении системы в зимний период кран должен быть оставлен полуоткрытым, чтобы рабочая среда не осталась в полостях за затвором.

## 8. Условия хранения и транспортировки

8.1..Изделия должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

8.2..Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

## 8. Утилизация

8.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. №

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

8.2. Содержание благородных металлов: *нет*

## 9. Гарантийные обязательства

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

9.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания,

эксплуатации и обслуживания изделия;

- недлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-

мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9.4.Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

## 10. Условия гарантийного обслуживания

10.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

10.2.Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра

10.3.Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

10.4.В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

10.5.Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными

Valtec s.r.l.  
Amministratore  
Delegato

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_\_

Наименование товара

### КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ

| № | Модель  | Размер | Количество |
|---|---------|--------|------------|
| 1 | VTp.742 |        |            |
|   |         |        |            |

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать  
торгующей организации

Штамп о приемке

#### С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

#### Гарантийный срок - Десять лет (Сто двадцать месяцев) с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «\_\_» 20 \_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013